


# RAUMBEDARF KANTONALER GEWÄSSER ZÜRICH

## Aabach Uster

Abschnitte 2 - 3 / km 6.5 - 10.2  
1:5'000

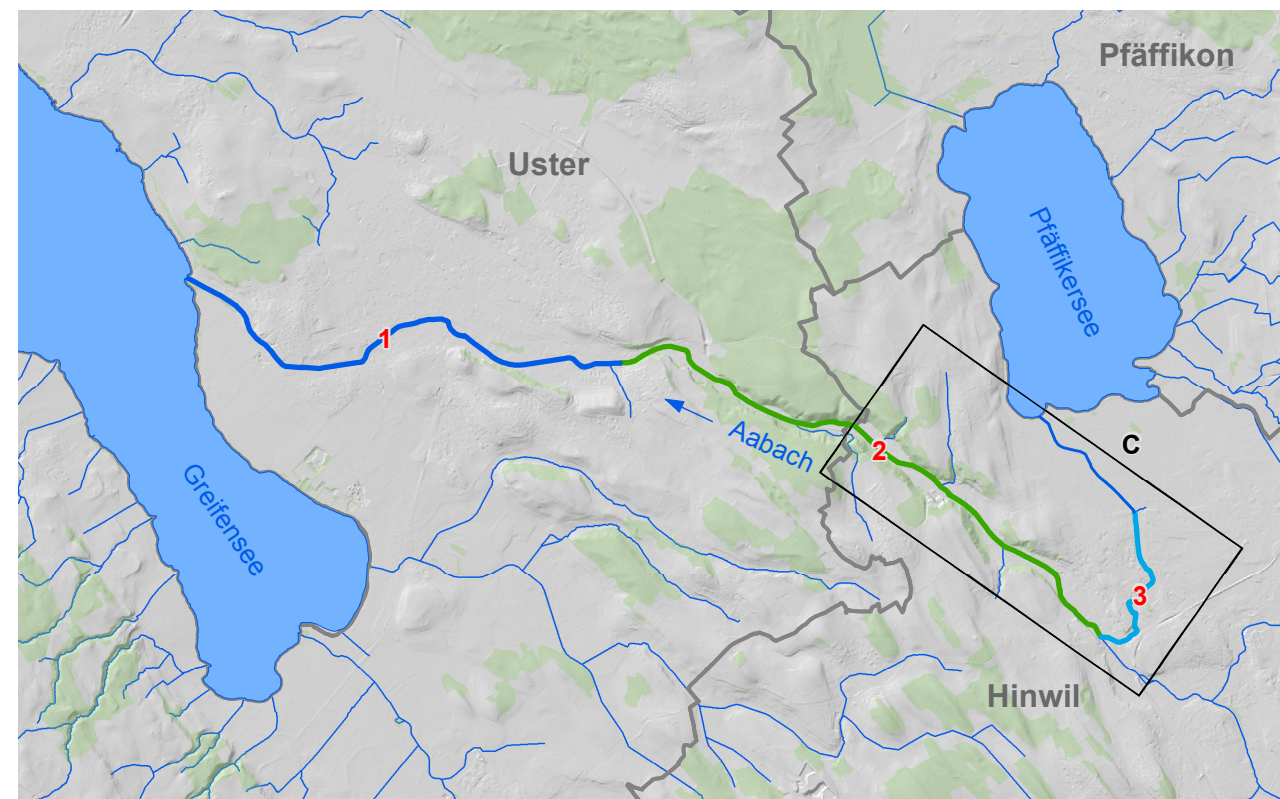

### Legende

- 1** Gewässerabschnitt  
● km GEWISS
- Raumbedarf:
- natürliche Sohlenbreite
  - minimaler Gewässerraum (nach Gewässerschutzverordnung)
  - Breite Mindestanforderung Wasserbaugesetz Art. 4
  - Pendelbandbreite (5x natürliche Sohlenbreite, nach Faltblatt BAFU)
  - 80% Erfüllung der natürlichen Funktionen nach Roulier
  - 100%
- Landschaft und Naturschutz:
- Naturschutzzone
  - Landschaftsschutzzone
  - Flachmoor von nat. Bedeutung
  - Wald
  - Raumbedarf Projektidee
- Nutzungen:
- Fruchtfolgeflächen
  - Grundwasserschutzzonen (S1 / S2 / S3)

### Raumbedarf Aabach Uster

Gewässerabschnitt	1	2	3
km GEWISS	0.0 - 4.0	4.0 - 8.8	8.8 - 10.2
natürliche Sohlenbreite	16 m	12 m	8 m
minimaler GWR	46 m	37 m	27 m (38 m in Schutzgebieten)
Mindestanforderung WBG	62 m	-	-
Pendelbandbreite	80 m	60 m	40 m
Breite zur Erfüllung der nat. Funktionen (Roulier)			
80% Erfüllung	49 m	-	-
90% Erfüllung	55 m	-	-
100% Erfüllung	65 m	-	-
minimale Breite Hochwasserschutz			
HQ100	20 m	19 m	19 m
HQ300	24 m	22 m	22 m

### Ausschnitt C

